



**ELETTROCHIMICA  
VALLE STAFFORA**

ELETTROCHIMICA VALLE STAFFORA SPA

Sede sociale e commerciale:

20134 Milano Via Oslavia 17 Tel. 02.2105161 Fax 02.21051633 e-mail: salesmilano@vallestaffora.it

Registro Imprese Milano/Codice fiscale/Partita iva 00080290182 Capitale sociale Euro 1.650.000 i.v. R.E.A. Milano 1743782

Uffici commerciali ed amministrativi, magazzino: 27055 Rivanazzano (Pavia) Via Tortona 73

Tel. 0383.94455 Fax 0383.944594 http://www.vallestaffora.it e-mail: sales@vallestaffora.it

0383.93521 NUOVO N° TEL.

### SPECIFICA DI PRODOTTO

Data emissione: Novembre 2008	Edizione: 0 Versione: 0
----------------------------------	----------------------------

**Codice Prodotto : 044595**

## CLARCEL DIC S


### VALORI GARANTITI:

DETERMINAZIONI	UNITÀ DI MISURA	VALORI	METODO ANALISI
Aspetto		Solido bianco	VIS. <sup>(1)</sup>
Permeabilità	Darcy	2,4 min – 4,0 max	009001 <sup>(1)</sup>
Densità della torta	g/cm <sup>3</sup>	0,405 max	009002 <sup>(1)</sup>
Residuo su setaccio 80 µm	%	25 max	009004 <sup>(1)</sup>

### ALTRE CARATTERISTICHE (valori indicativi tipici medi):

PH	u. pH	10
Perdita all'essiccazione	%	0,5
Perdita all'incenerimento	%	0,5

### DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA:

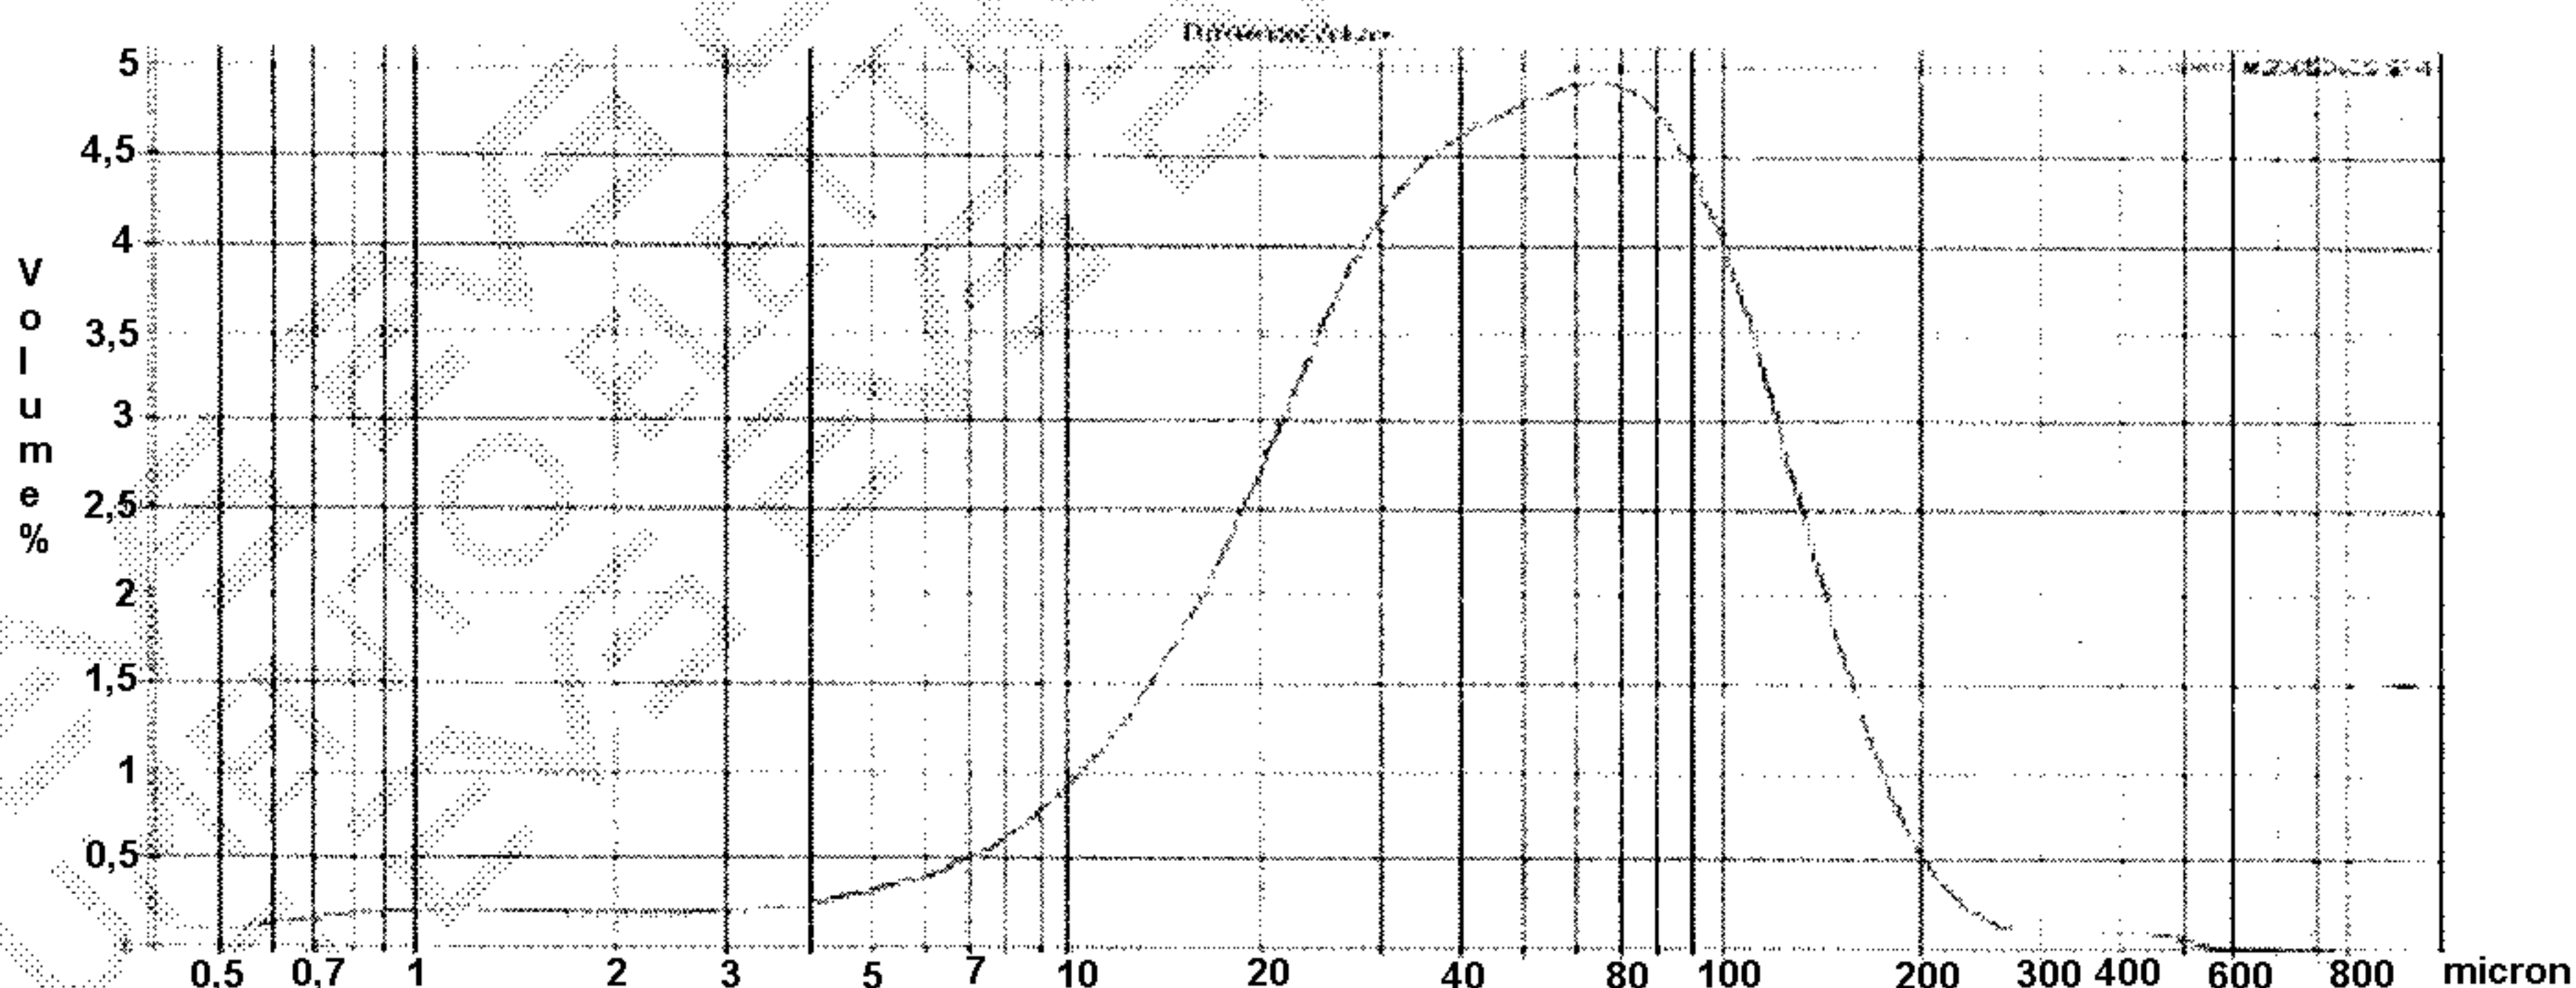

**USI DEL PRODOTTO:** Utilizzabile per filtrazioni di bevande o preparati farmaceutici.

**Approvata il: 18/11/2008**

**Firma: Responsabile Qualità  
(Dr. S. Del Bo')**

<sup>(1)</sup> = Metodo di analisi citato dal produttore.

<sup>(2)</sup> = Procedura EVS per la rintracciabilità dei metodi analitici.